

I-O DATA HDL-Z2WS4C&I-O DATA HDL-Z2WM2C2 における
「EATON UPS 管理ソフトウェア IPP/IPM1.42」

動作検証報告書

ダイトエレクトロン株式会社
新規事業開発部 EATON 製品グループ

2014 年 7 月 4 日

Rev	更新日	変更概要
01	2014/07/04	新規作成

1. 概要

I-O DATA HDL-Z2WM2C2(Windows Server 2012R2)環境と
I-O DATA HDL-Z2WS4C(Windows Server 2008R2)環境において、
EATON UPS 管理ソフトウェア IPP/IPM 1.42 が
正常に動作する事を確認する。

2. 検証場所

ダイトエレクトロン株式会社 東京本部(麴町)

3. 検証期間

2014年6月26日(木)～7月2日(水)

4. 検証環境

【Storage】

I-O DATA HDL-Z2WM2C2(Windows Server 2012R2)

I-O DATA HDL-Z2WS4C(Windows Server 2008R2)

【UPS】


EATON 5P 750

【UPS 管理ソフトウェア】

EATON Intelligent Power Protector 1.42 for Windows

EATON Intelligent Power Manager 1.42 for Windows

5. 検証構成図

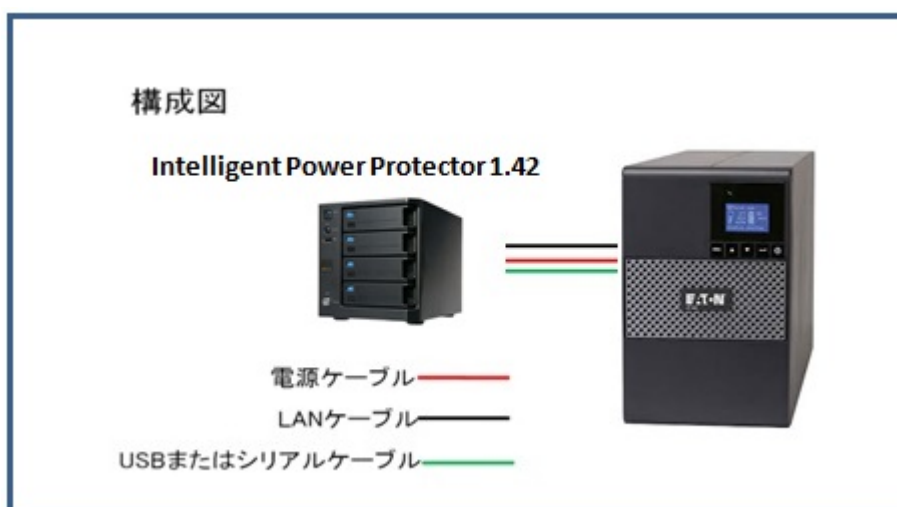

6. 検証内容

2つのストレージにそれぞれ EATON 5P 750 を接続し、下記の検証を行う。

- ・ 起動確認
- ・ IPP 1.42 for Windows をインストール
 - ・ UPS 5P 750 との連動動作(USB 接続)
 - ・ UPS 5P 750 との連動動作(LAN 接続)
- ・ IPM 1.42 for Windows をインストール
 - ・ UPS 5P 750 との連動動作(USB 接続)
 - ・ UPS 5P 750 との連動動作(LAN 接続)

7. 検証結果

検証結果を表に示す。

検証項目	I-O DATA HDL-Z2WM2C2	I-O DATA HDL-Z2WS4C
起動確認	○	○
IPP 1.42 インストール	○	○
UPS 連動テスト(USB)	○	○
UPS 連動テスト(LAN)	○	○
IPM 1.42 インストール	○	○
UPS 連動テスト(USB)	○	○
UPS 連動テスト(LAN)	○	○

8. 結論

I-O DATA HDL-Z2WM2C2 環境と I-O DATA HDL-Z2WS4C 環境において、Eaton UPS 管理ソフトウェア IPP/IPM 1.42 は正常に動作する。

9. お問い合わせ先

ダイトエレクトロン株式会社

Eaton 製品グループ

Tel. 03-3264-0207

E-Mail: eaton@daitron.co.jp

Web サイト: www.eaton-daitron.co.jp

—以上—